



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

# SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

## PLANTAS POTABILIZADORAS CONVENIO 2019




IMTA  
INSTITUTO MEXICANO  
DE TECNOLOGÍA  
DEL AGUA

### SIMBOLOGÍA

#### Manganeso

#### Valor promedio (mg/l)

- 0.030 - 0.100
- 0.101 - 0.149
- 0.15 - 1.000
- 1.001 - 2.000
- 2.001 - 2.865

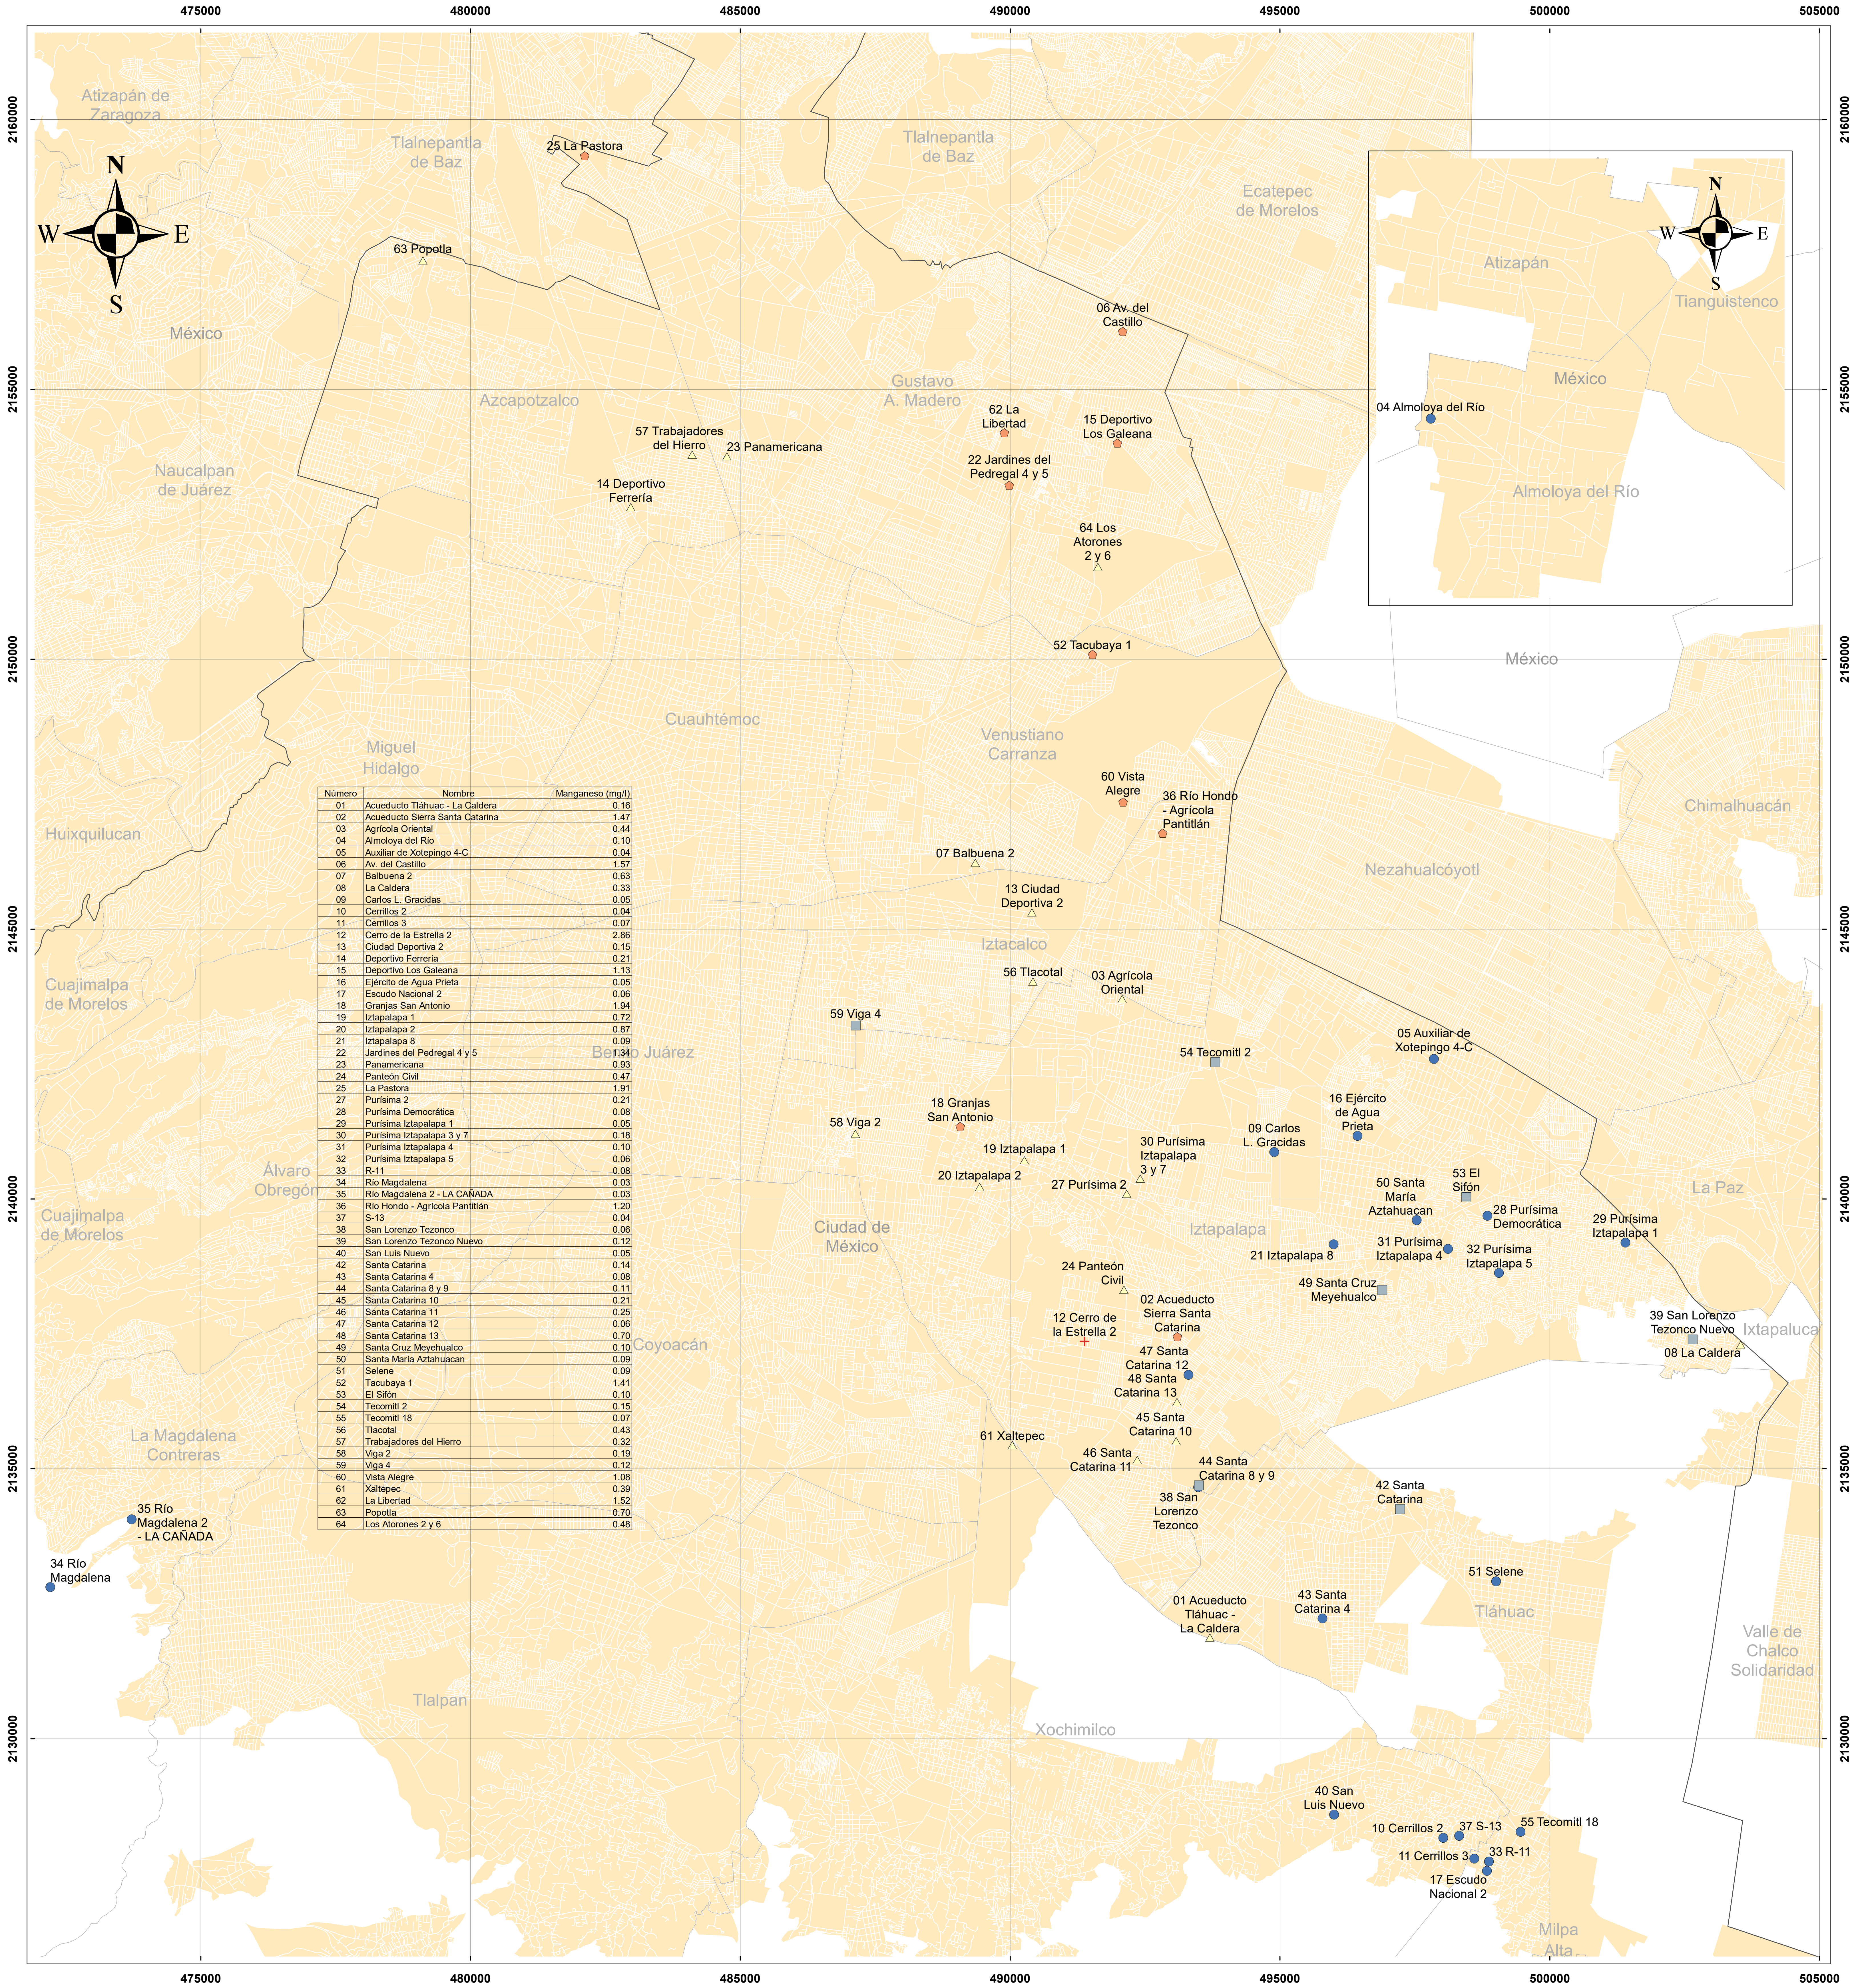

Número	Nombre	Manganeso (mg/l)
01	Acueducto Tláhuac - La Caldera	0.16
02	Acueducto Sierra Santa Catarina	1.47
03	Agrícola Oriental	0.44
04	Almoloya del Río	0.10
05	Auxiliar de Xotepingo 4-C	0.04
06	Av. del Castillo	1.57
07	Balbuena 2	0.63
08	La Caldera	0.33
09	Carlos L. Gracidas	0.05
10	Cerrillos 2	0.04
11	Cerrillos 3	0.07
12	Cerro de la Estrella 2	2.86
13	Ciudad Deportiva 2	0.15
14	Deportivo Ferrería	0.21
15	Deportivo Los Galeana	1.13
16	Ejército de Agua Prieta	0.05
17	Escudo Nacional 2	0.06
18	Granjas San Antonio	1.94
19	Iztapalapa 1	0.72
20	Iztapalapa 2	0.87
21	Iztapalapa 8	0.09
22	Jardines del Pedregal 4 y 5	1.34
23	Panamericana	0.93
24	Panteón Civil	0.47
25	La Pastora	1.91
27	Purísima 2	0.21
28	Purísima Democrática	0.08
29	Purísima Iztapalapa 1	0.05
30	Purísima Iztapalapa 3 y 7	0.18
31	Purísima Iztapalapa 4	0.10
32	Purísima Iztapalapa 5	0.06
33	R-11	0.08
34	Rio Magdalena	0.03
35	Rio Magdalena 2 - LA CAÑADA	0.03
36	Rio Hondo - Agrícola Panitlán	1.20
37	S-13	0.04
38	San Lorenzo Tezonco	0.05
39	San Lorenzo Tezonco Nuevo	0.12
40	San Luis Nuevo	0.05
42	Santa Catarina	0.14
43	Santa Catarina 4	0.08
44	Santa Catarina 8 y 9	0.11
45	Santa Catarina 10	0.21
46	Santa Catarina 11	0.25
47	Santa Catarina 12	0.06
48	Santa Catarina 13	0.70
49	Santa Cruz Meyehualco	0.10
50	Santa María Aztahuacan	0.09
51	Selene	0.09
52	Tacubaya 1	1.41
53	El Sifón	0.10
54	Tecomitl 2	0.15
55	Tecomitl 18	0.07
56	Tlacotal	0.43
57	Trabajadores del Hierro	0.32
58	Viga 2	0.19
59	Viga 4	0.12
60	Vista Alegre	1.08
61	Xaltepec	0.39
62	La Libertad	1.52
63	Popotla	0.70
64	Los Atrones 2 y 6	0.48

SD: Sin Datos

5,000 2,500 0 5,000 Meters