



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

PLANTAS POTABILIZADORAS CONVENIO 2019




IMTA
INSTITUTO MEXICANO
DE TECNOLOGÍA
DEL AGUA

SIMBOLOGÍA

Sólidos Disueltos Totales

Valor promedio (mg/l)

- 0.00 - 500.00
- 500.01 - 999.99
- 1000.00 - 3000.00
- 3000.01 - 4000.00
- 4000.01 - 4938.25

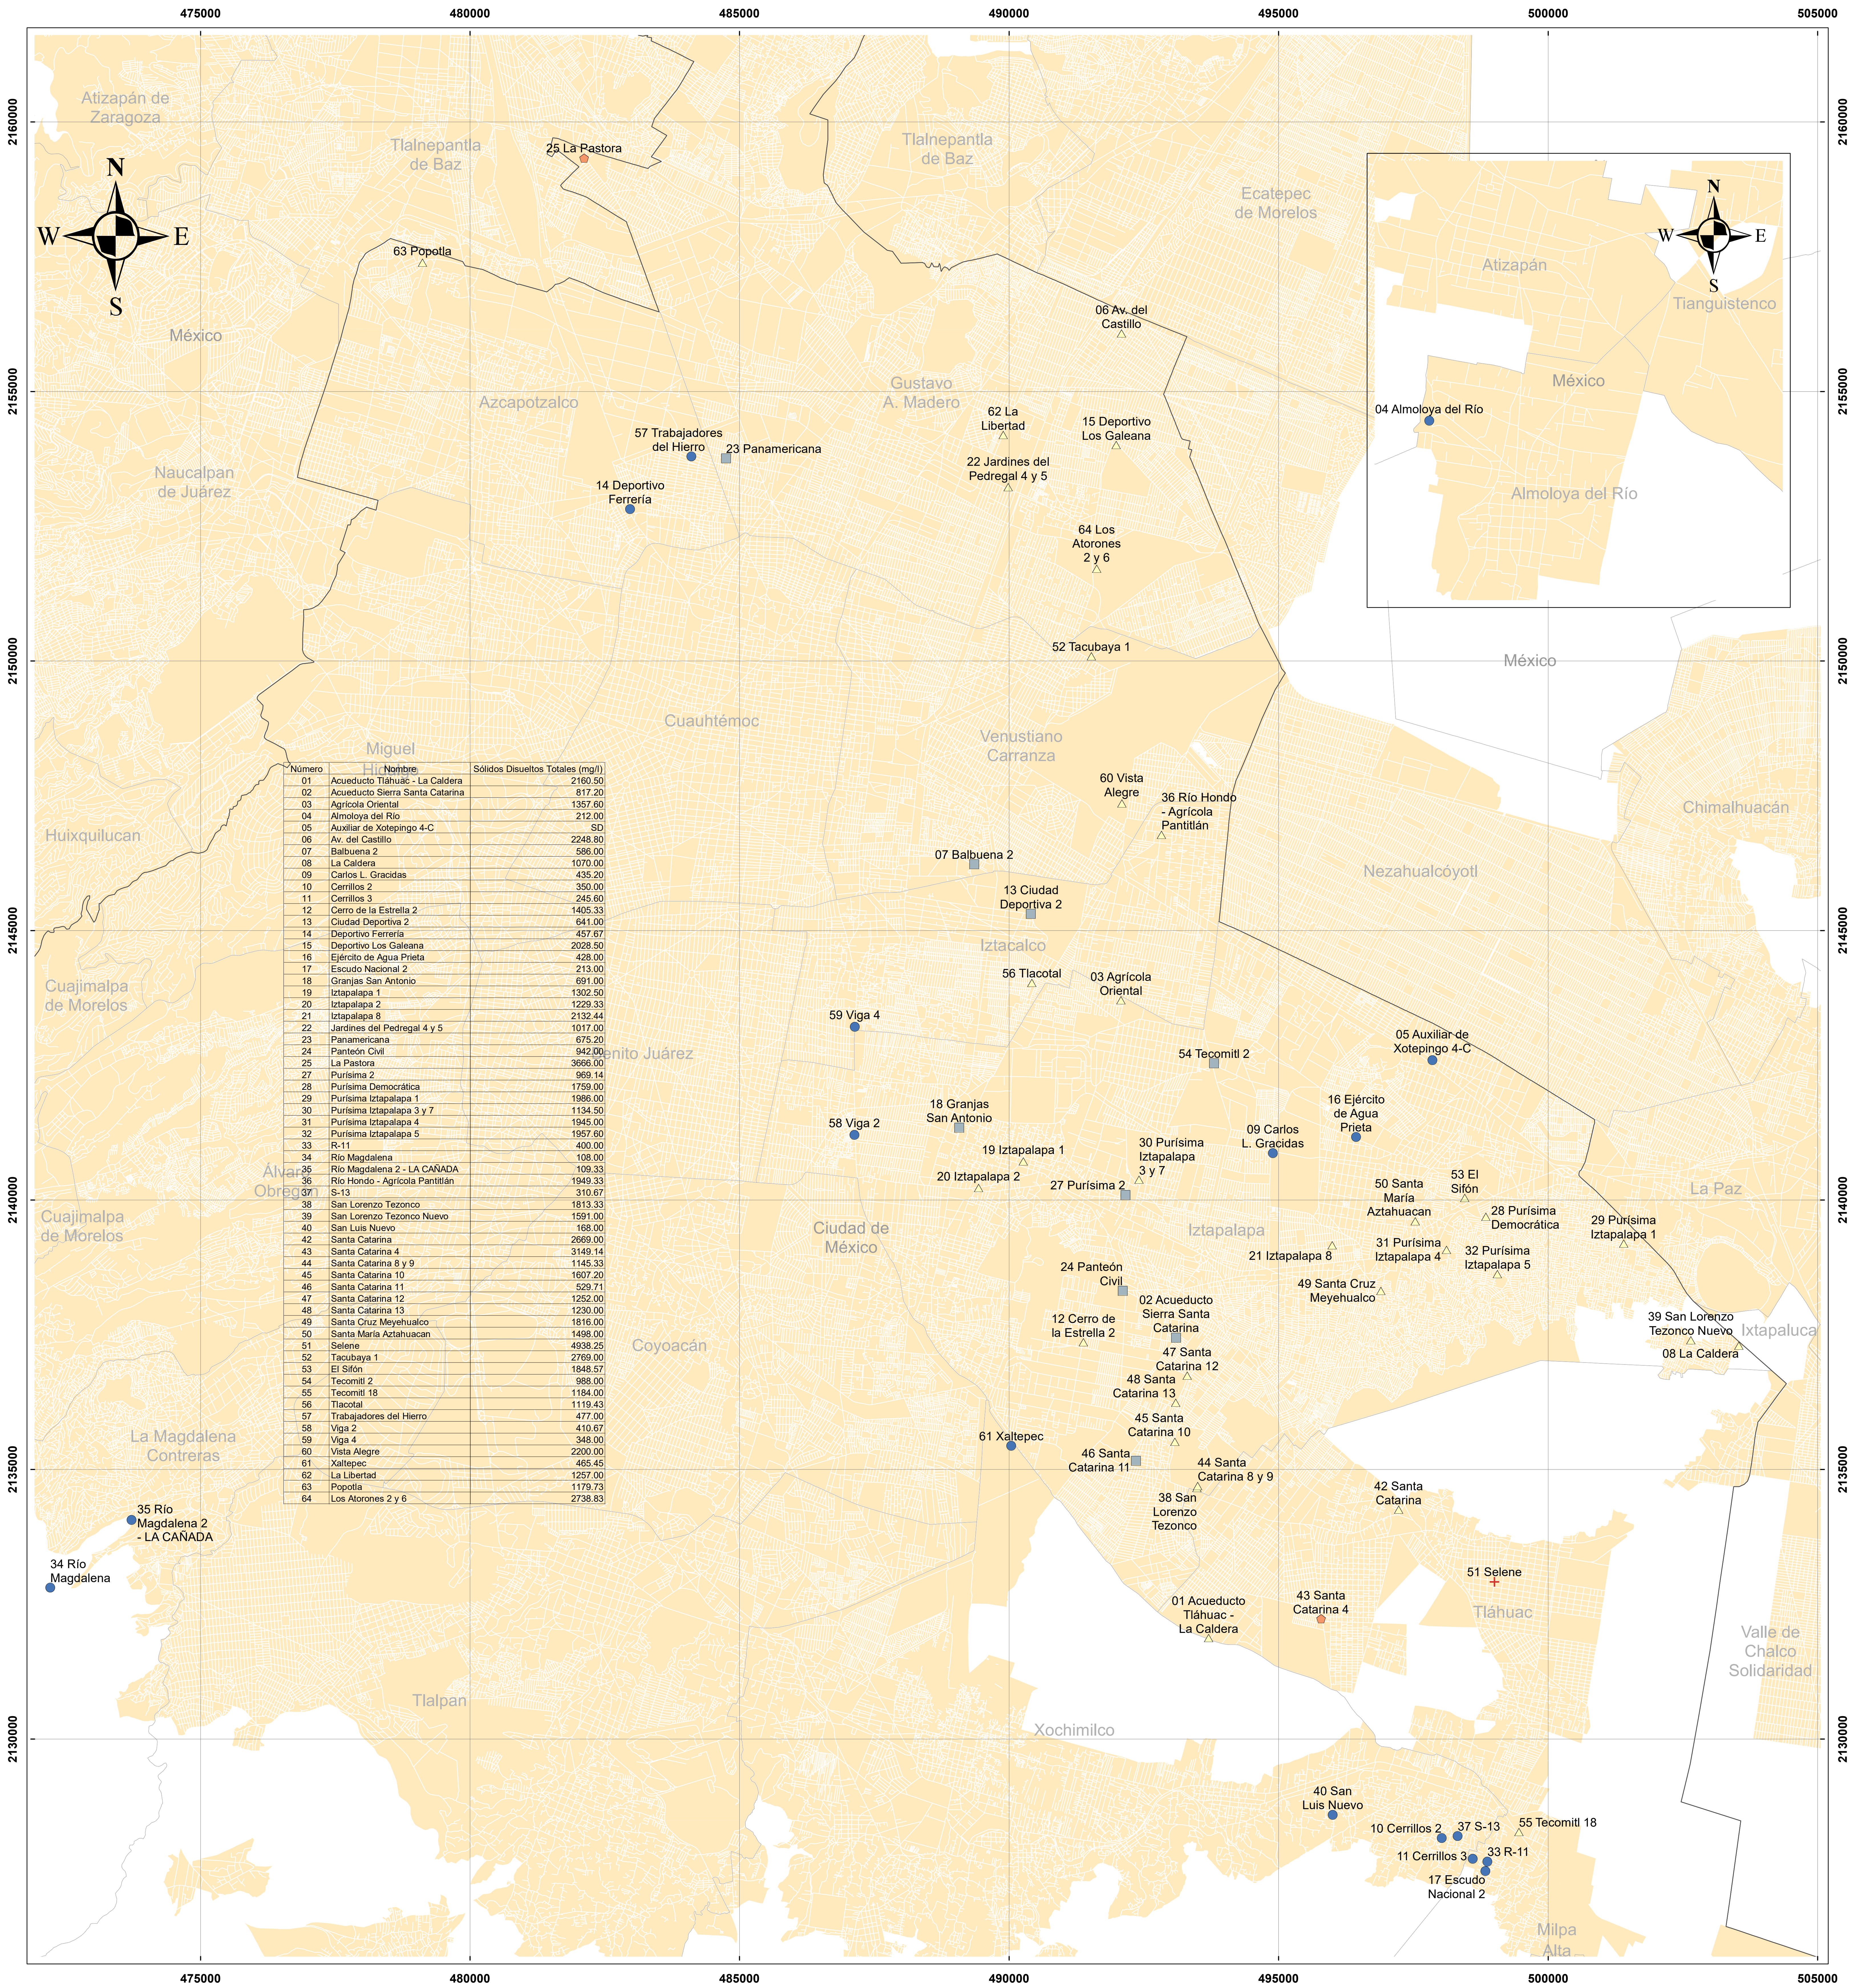

SD: Sin Datos

5,000 2,500 0 5,000 Meters