



GOBIERNO DE LA  
CIUDAD DE MÉXICO

## SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

### PLANTAS POTABILIZADORAS CONVENIO 2019




IMTA  
INSTITUTO MEXICANO  
DE TECNOLOGÍA  
DEL AGUA

## SIMBOLOGÍA

### Hierro

#### Valor promedio (mg/l)

- 0.03 - 0.15
- 0.16 - 0.29
- 0.30 - 1.00
- 1.01 - 5.00
- 5.01 - 13.00

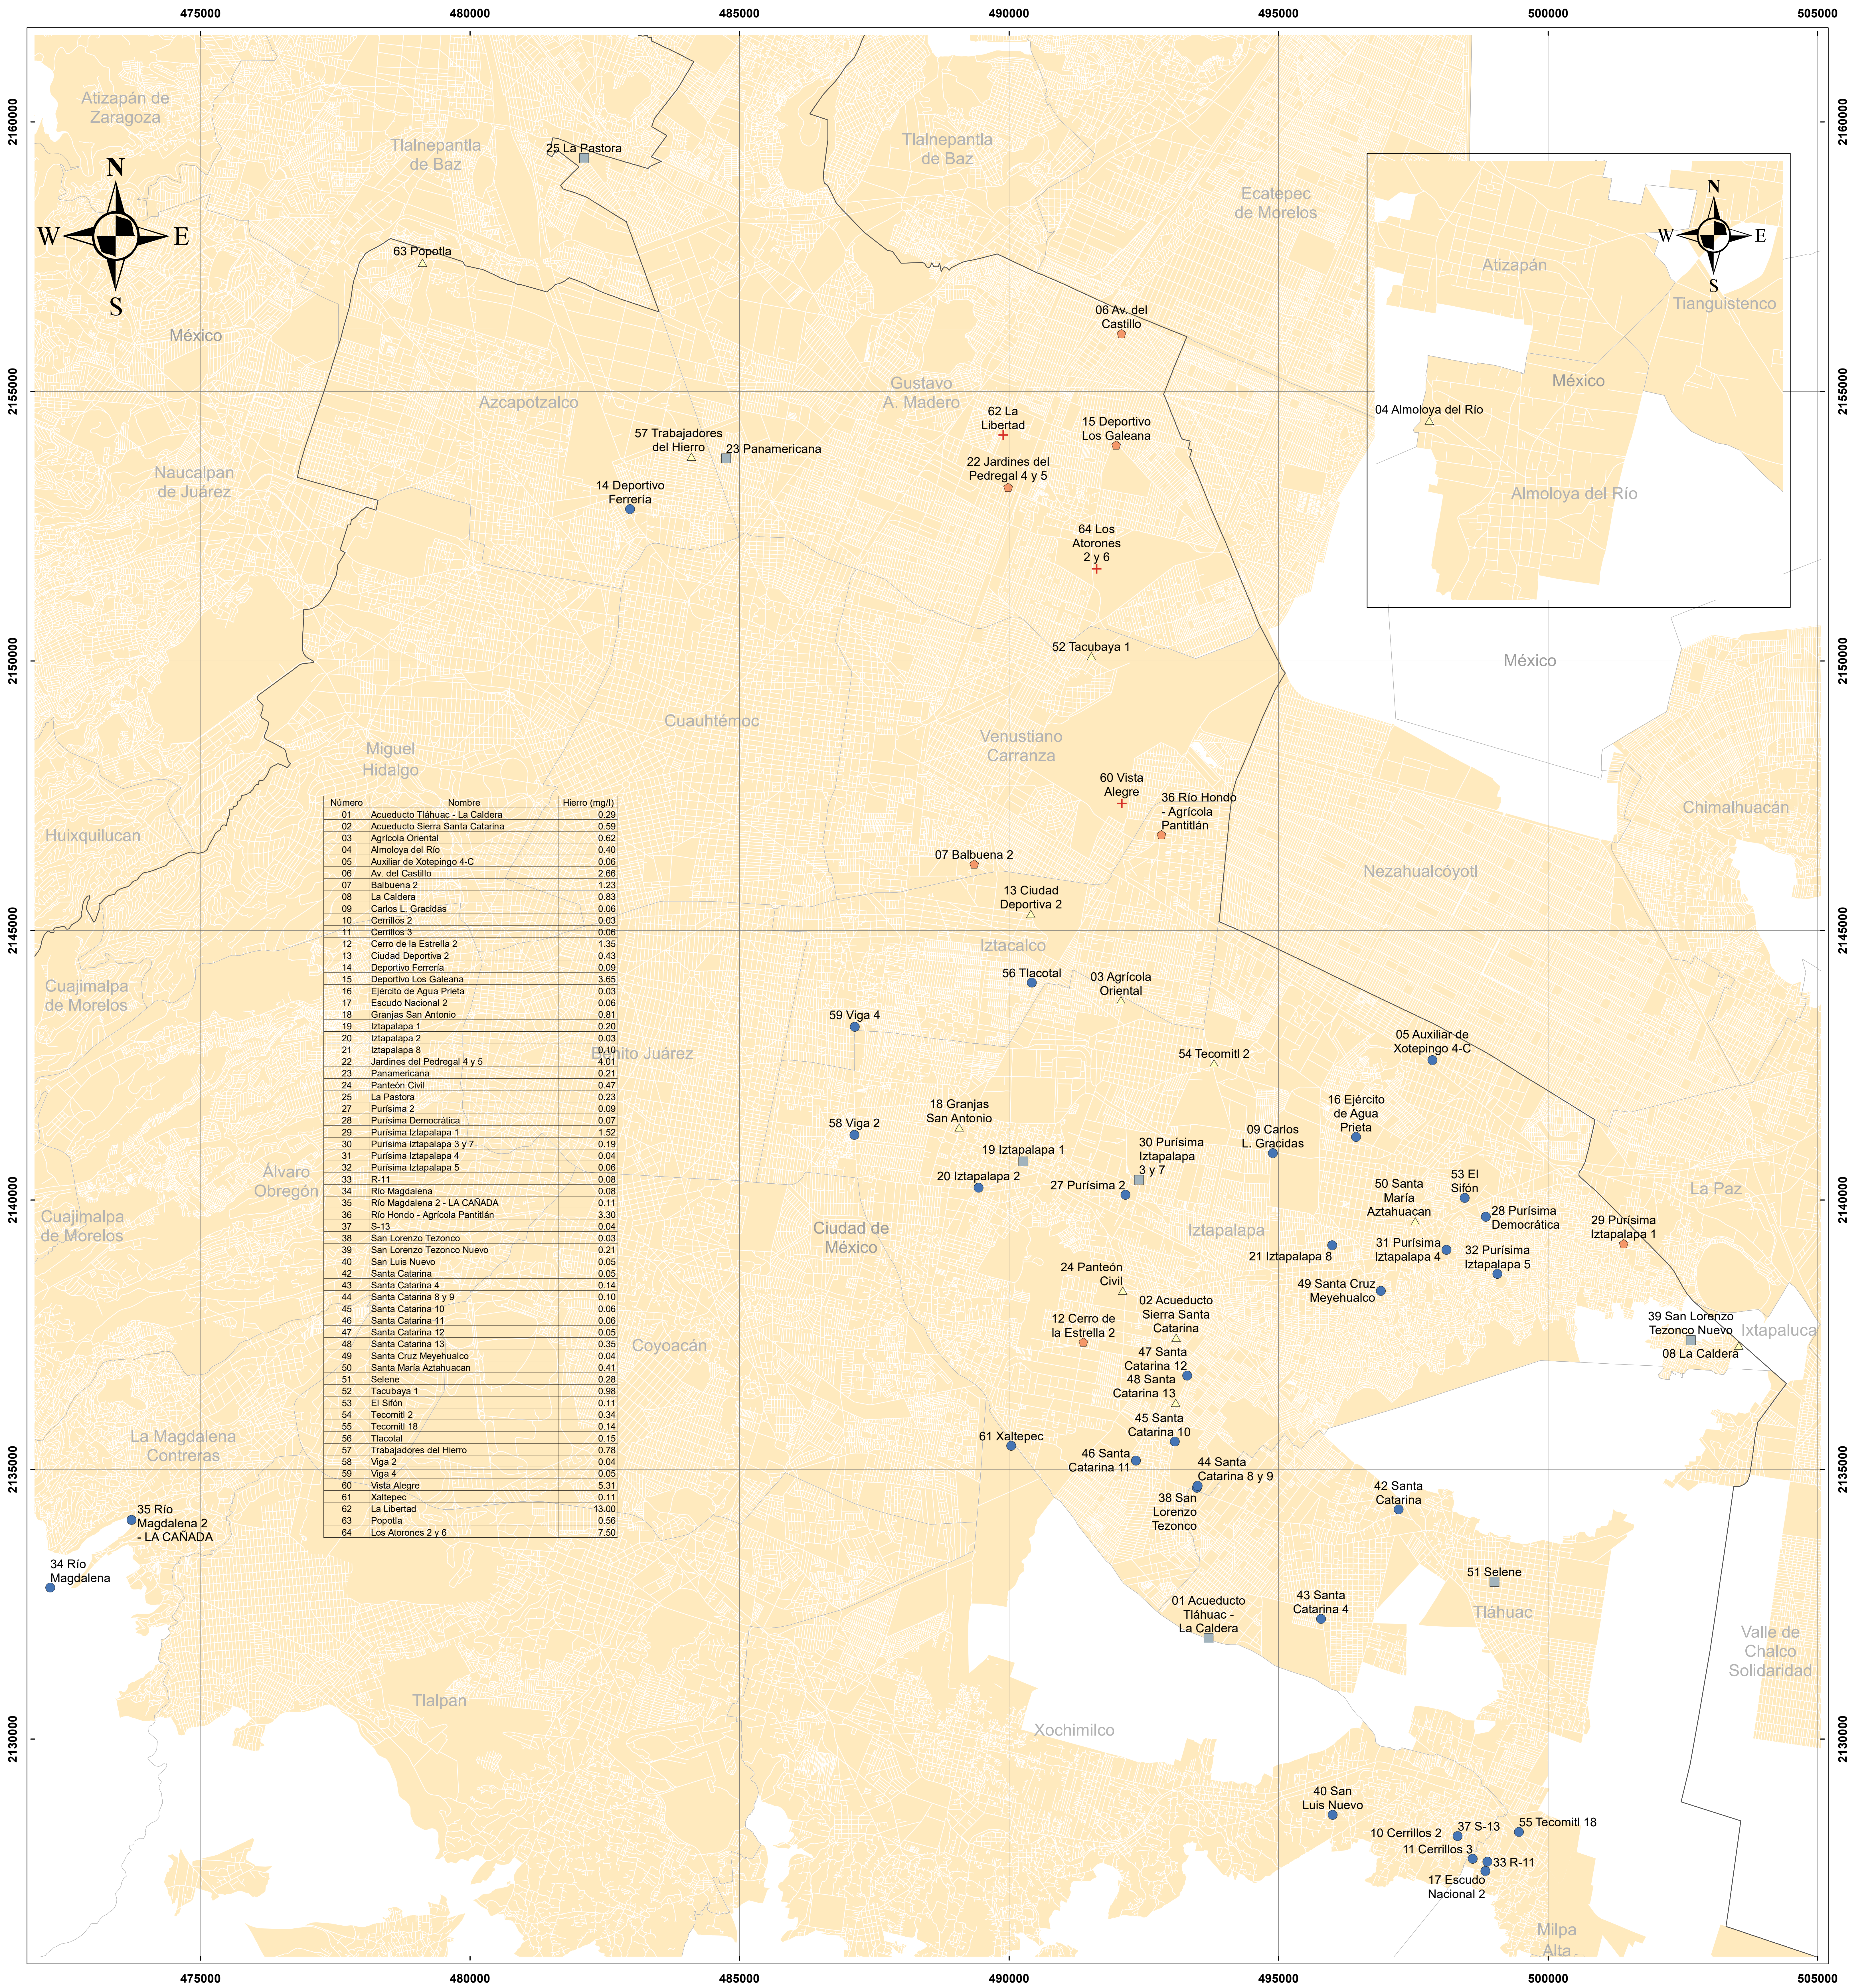

SD: Sin Datos

5,000 2,500 0 5,000 Meters